


施工場所



施工後

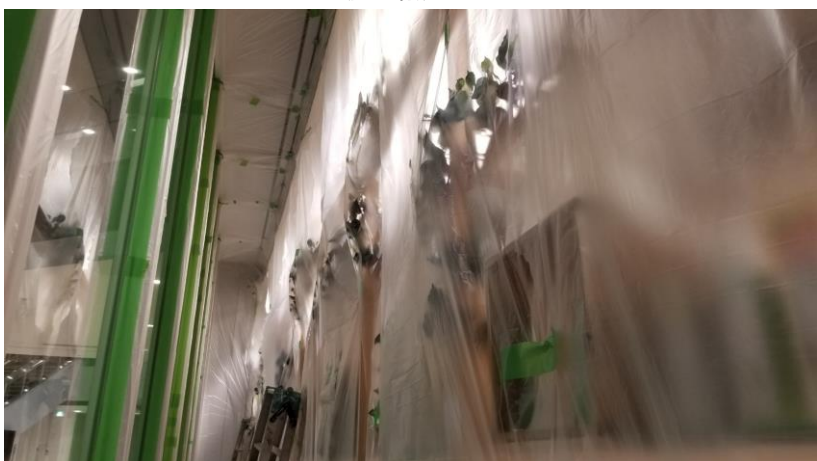

養生



清掃作業(コンパウンドにて汚れ、油脂除去)



遮熱加工



ダクトにて排気



施工前店内 (紫外線による商品の色あせがありました。)



施工完了後店内

<フミンコーティング検証試験>

検証場所 : イオンスタイル松本店

検証日時 : 2018年2月7日

<検証 : 赤外線カット試験>

※発砲スチロールに黒い鉄板を入れ、施工ガラス及び未施工ガラスの前に置き、2分間赤外線ライトを照射して鉄板の温度上昇を比較する。



(検証開始)

<未施工ガラス>

<フミンコーティング施工ガラス>



20.5°C



20.5°C

(1分後)



41.9°C



29.3°C

(2分後)



62.2°C



39.4°C

温度差 22.8°C

遮熱フミンコーティングを
しました。
窓ガラスに
触らないで
下さい。
樹フミン